



GOBIERNO REGIONAL
DE LIMA



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA



Reporte Mensual

 **Área / Unidad:**
Salud Ambiental


 **Institución:**
Hospital Regional
de Huacho

 **Lugar:**
Huacho – Huaura
Lima Provincias

 **Mes:**
Marzo


MEDICIÓN DE CLORO RESIDUAL PROMEDIO EN LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO

Fuente: Área de Salud ambiente
(Decreto Supremo N° 031-2010-SA) –
Reglamento de la Calidad del agua para
Consumo Humano.

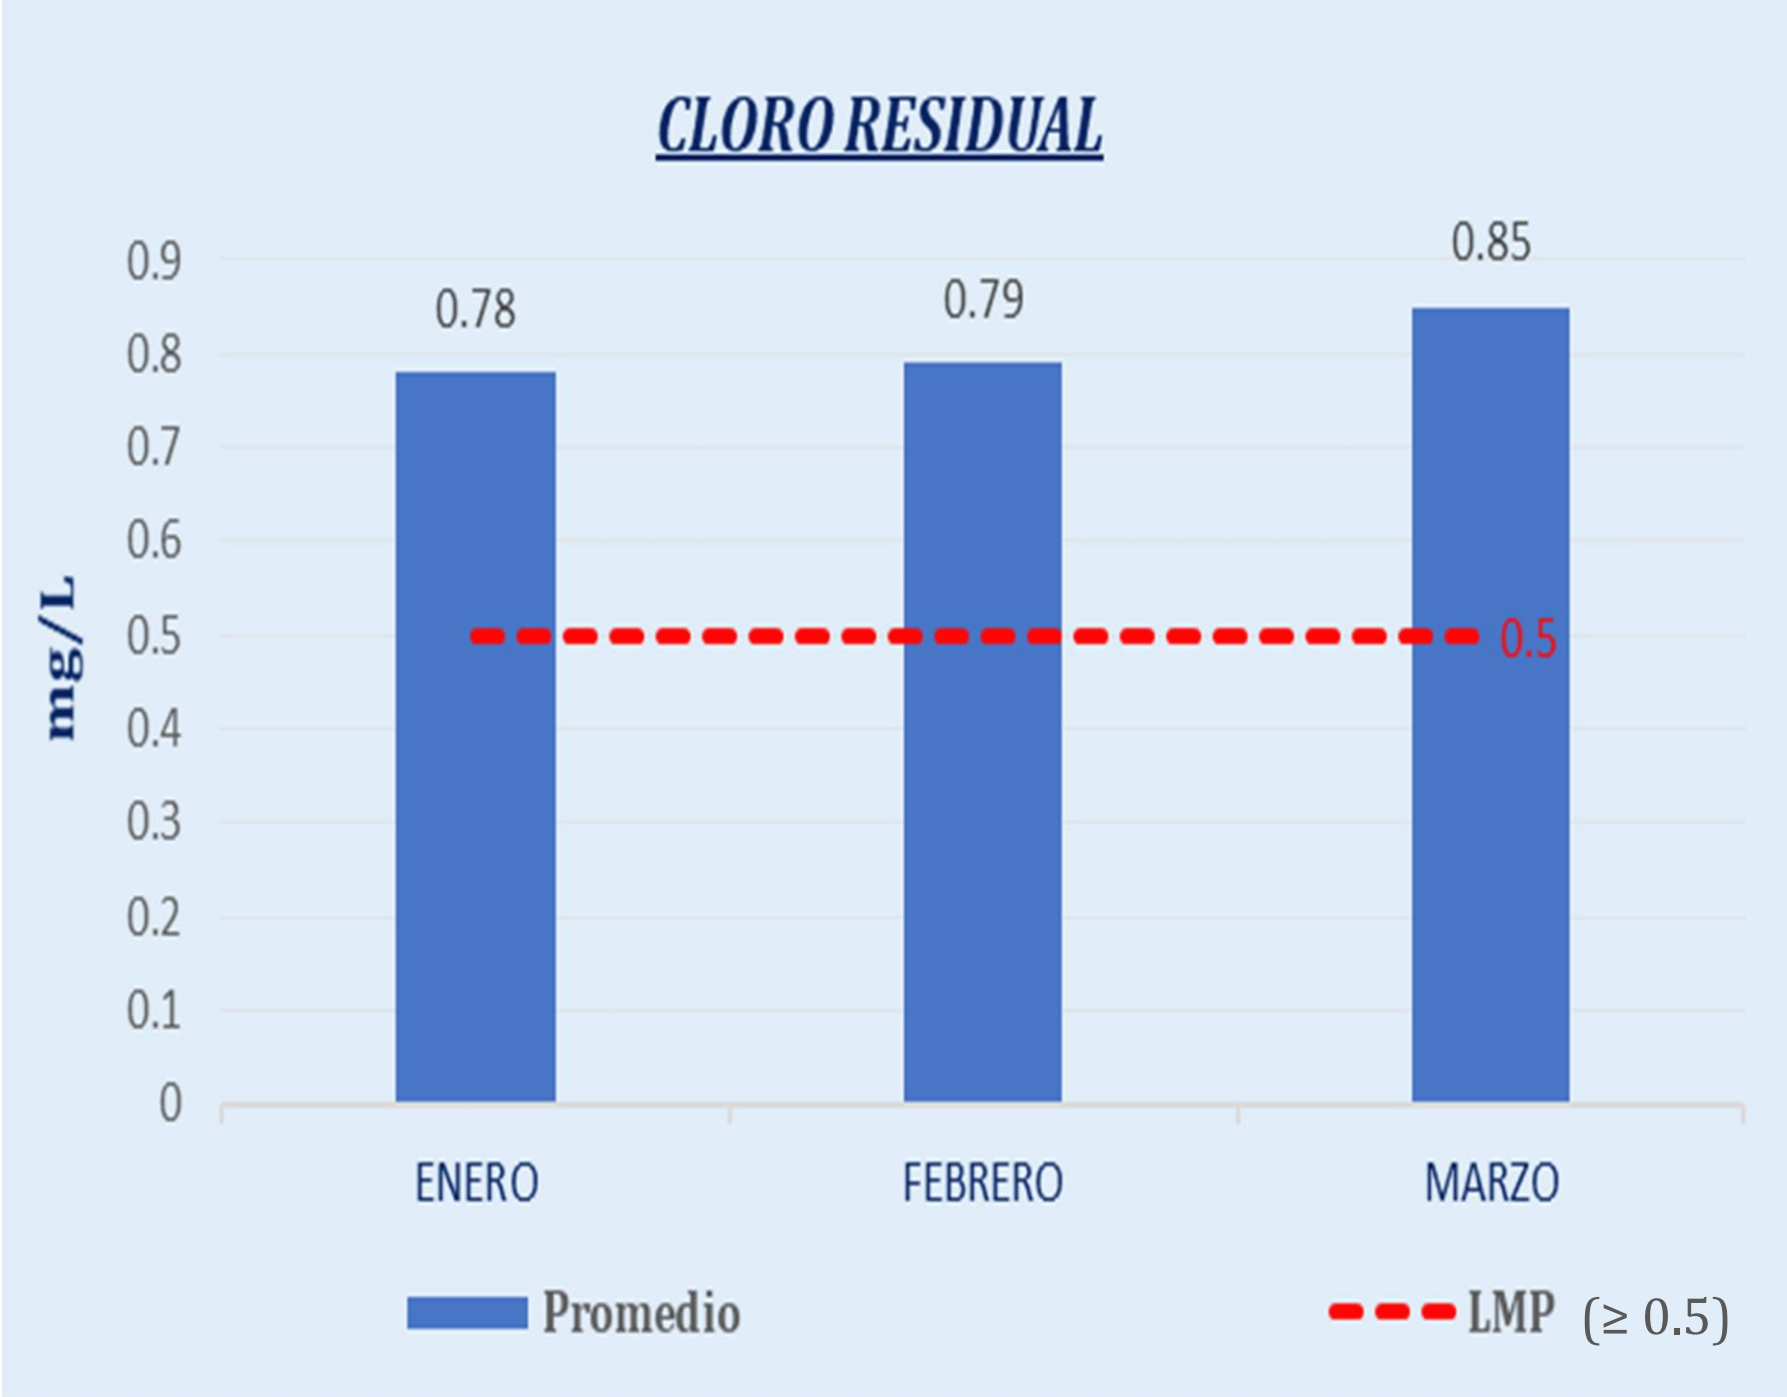

MEDICIÓN DEL PH PROMEDIO
EN LOS SERVICIOS DEL
HOSPITAL REGIONAL DE
HUACHO

Fuente: Área de Salud ambiente
(Decreto Supremo N° 031-2010-SA) –
Reglamento de la Calidad del agua para
Consumo Humano.

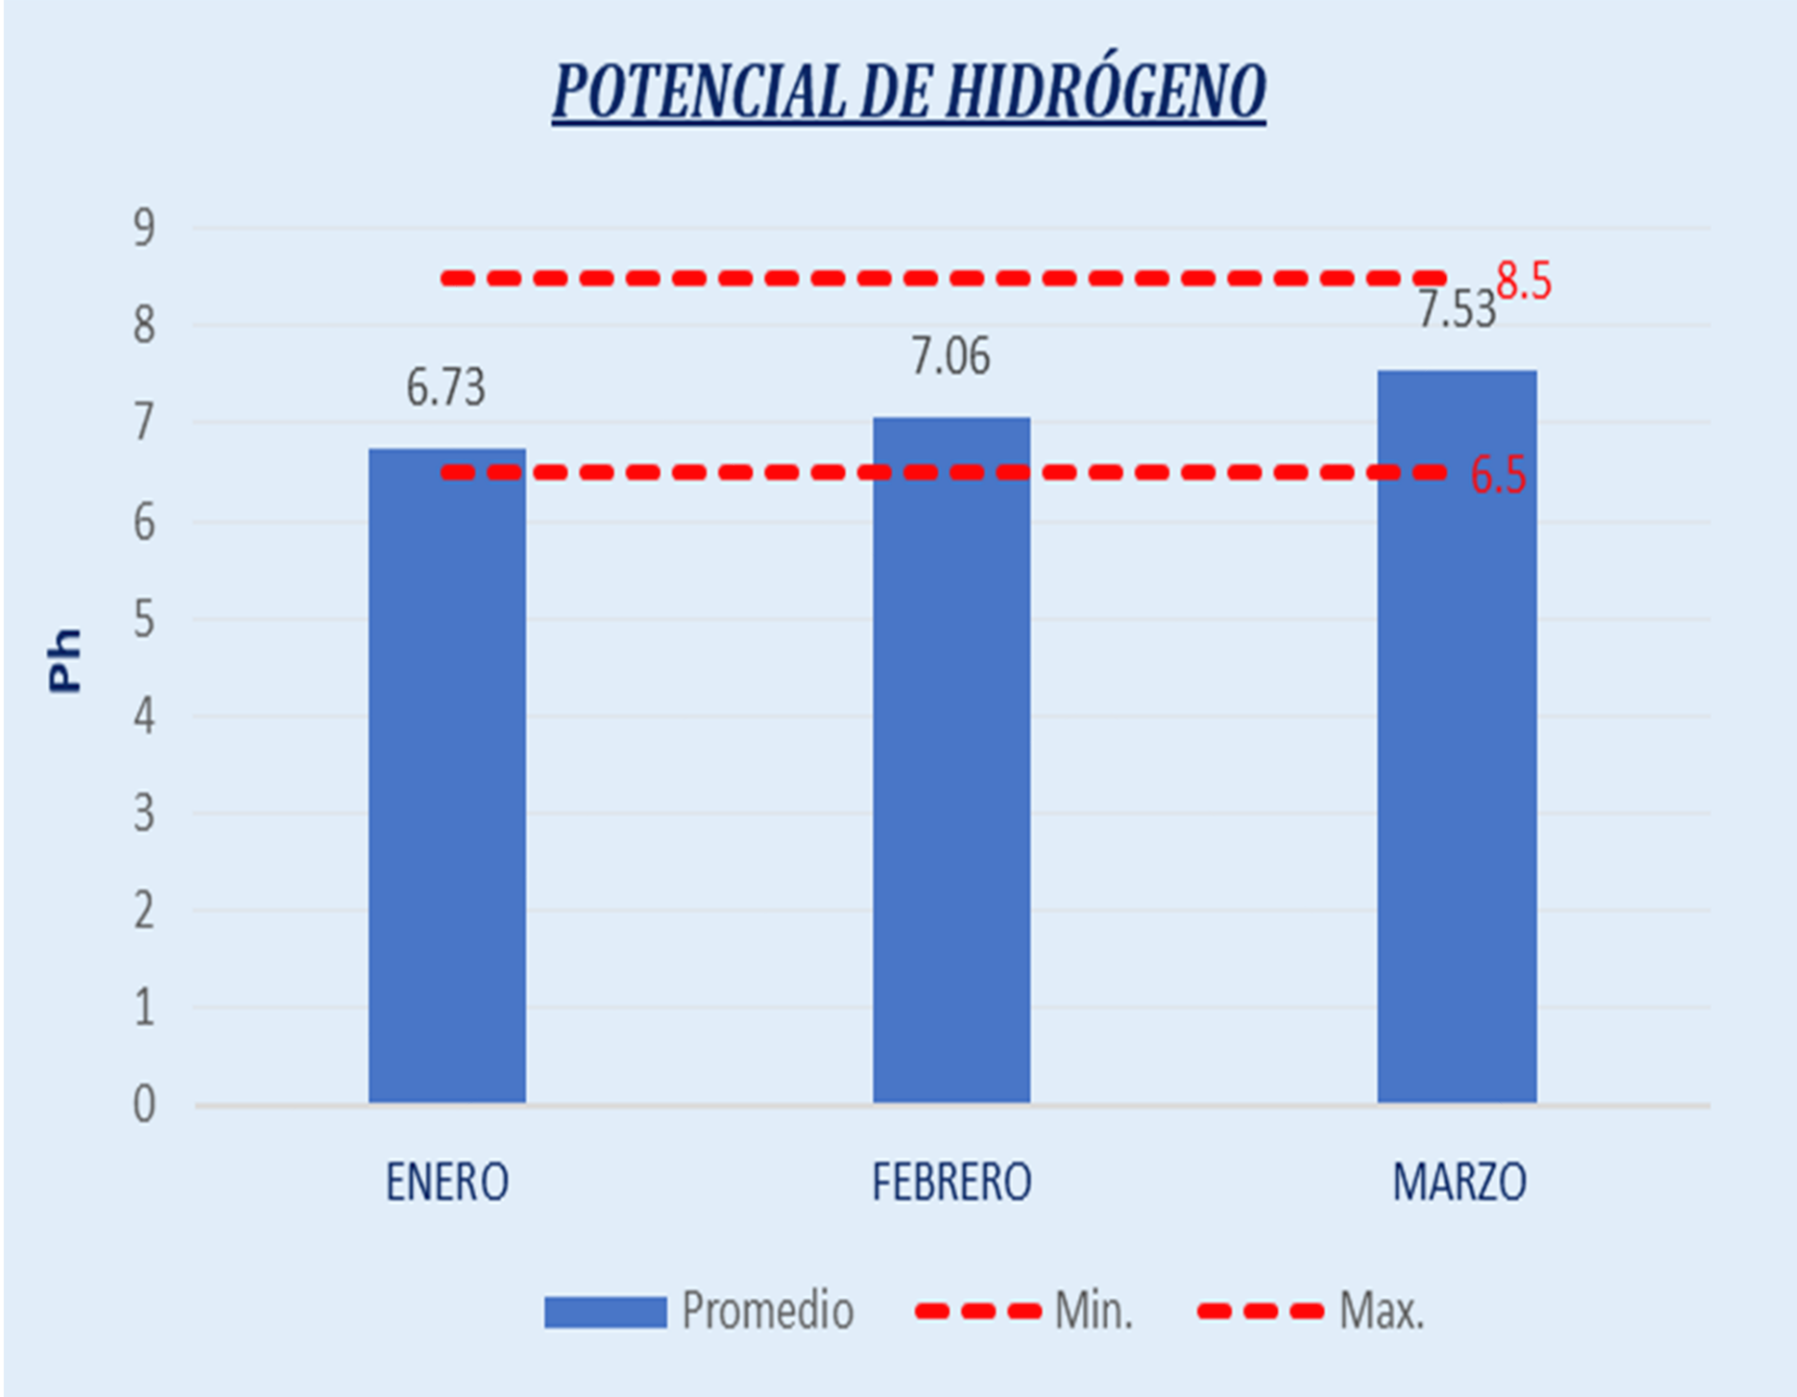

MEDICIÓN DE LA TURBIEDAD
PROMEDIO EN LOS SERVICIOS
DEL HOSPITAL REGIONAL DE
HUACHO

Fuente: Área de Salud ambiente
(Decreto Supremo N° 031-2010-SA) –
Reglamento de la Calidad del agua
para Consumo Humano.

